


## Les Points d'Eau d'Incendie Les réserves incendie artificielles, de type bâche souple

### Caractéristiques

- Disposer d'une aire de mise en aspiration (cf. fiche n°12),
- Prise(s) directe(s) avec demi-raccord de 100 mm A/R et une vanne quart de tour ou à volant,
- Prévoir une protection thermique de vanne (pochette antigel),
- Le nombre de piquages et la distance entre les lignes d'un même groupe doivent être en adéquation avec le volume (cf. fiche n°13),
- Apposer la signalisation réglementaire (cf. fiche n°10),
- L'utilisation de prise déportée (col de cygne ou poteau d'aspiration) est possible mais pas obligatoirement imposée.

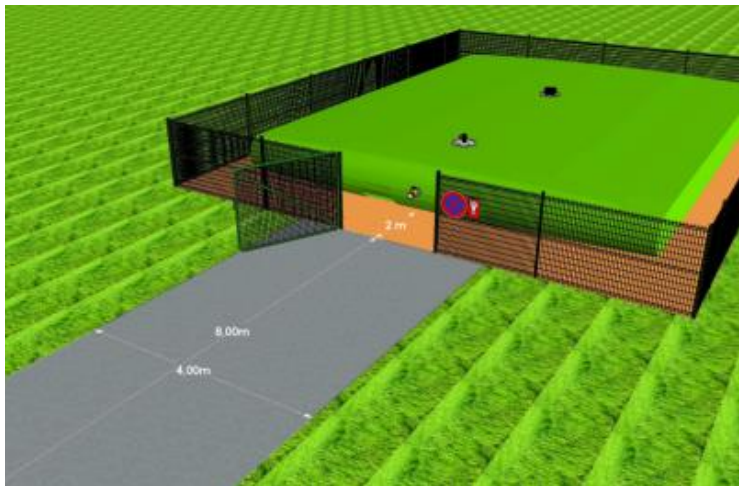

### Schémas de principe

